

UCHWAŁA Nr 230/2017
ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.) uchwała się, co następuje:

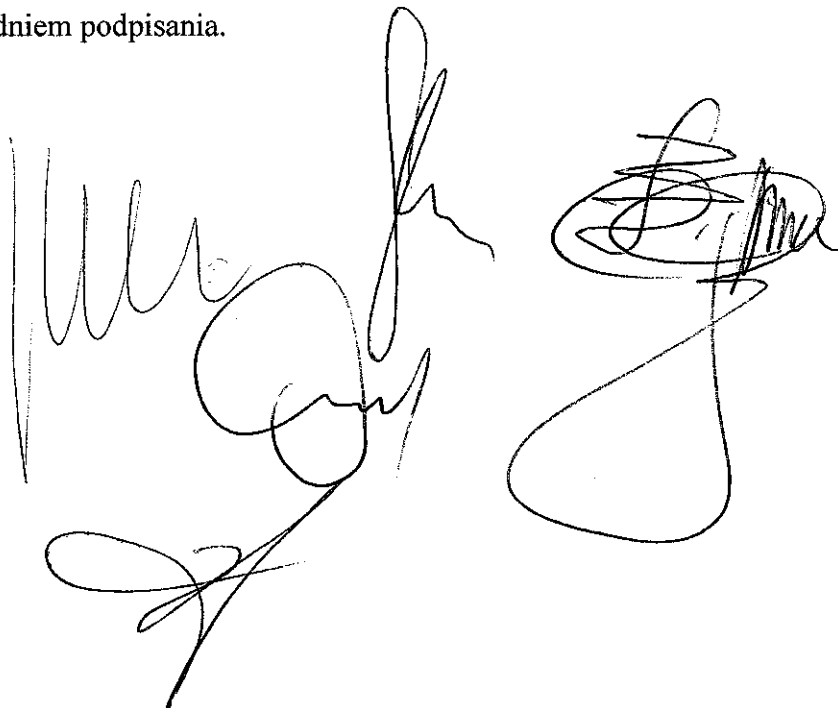
§ 1. Wyraża się zgodę na likwidację fizyczną poprzez utylizację niżej wymienionych środków trwałych stanowiący własność Powiatu Radziejowskiego, będący w użytkowaniu:

1) Kserokopiarka Nushuotec DSM 622 zakupione 07.09.2009 r. Kserokopiarka jest zapisana w księdze środków trwałych pod nr inwentarzowym 8-80-803. Wartość początkowa środka trwałego w wysokości 5100,00 zł (pięć tysięcy sto zł.). Wartość umorzenia 100%.

2) Centrala telefoniczna zakupiona 28.09.1995 r. Centrala jest zapisana w księdze środków trwałych pod nr inwentarzowym 6-62-626. Wartość początkowa środka trwałego w wysokości 2753,50 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy zł pięćdziesiąt gr.). Wartość umorzenia 100%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive script, and the signature on the right is a more stylized, circular script.

Uzasadnienie

Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce pismem nr ZSRCKU.661/041/186/2017 z dnia 17.10.2017 r. wystąpił do Zarządu Powiatu w Radziejowie o wyrażenie zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację opisanych w uchwale środków trwałych. Do środka trwałego- centrala telefoniczna MEGA II została przedstawiona opinia techniczna określająca, że w centrali została uszkodzona płyta główna. Naprawa wymagałaby wymianę płyty głównej, co równa się prawie kosztowi zakupu centrali telefonicznej nowej generacji. Wycena naprawy z 26.09.2017 r. przedstawia, że koszt naprawy urządzenia NRG DSM622 przekracza jego wartość, naprawa jest nieopłacalna. W związku z powyższym wywołanie niniejszej Uchwały jest zasadne.